

# תפוסה מחלקות קורונה

# סיכום יום 12.9.2020

שם מוסד/מר"ג	תקן מאושר	תפוסה*	יכולת קליטה
נוף חדרה	108	86	22
נאות התיכון	43	42	1
נאות המושבה	108	100	8
עמל טבריה	36	28	8
עמל בשרון רעננה	36	37	התפרצות
מרכז רפואי דורות	51	46	5
הרצוג	60	57	3
מרכז רפואי שהם	56	43	13
שמואל הרופא	30	29	1
הדסים בני ברק	36	27	9
בית בלב בת ים	45	37	8
צהלון	36	21	15
דושי-נצרת	72	19	53

\*נתון כולל אישורי העברות שבוצעו בבוקר

## נפטרים

4

## דיגומים 4,280


12.09.2020




13.09.2020

תכנון סה"כ 4,756 מתוכם בקשת מכלול 4,350

## פניות לחמ"ל 87

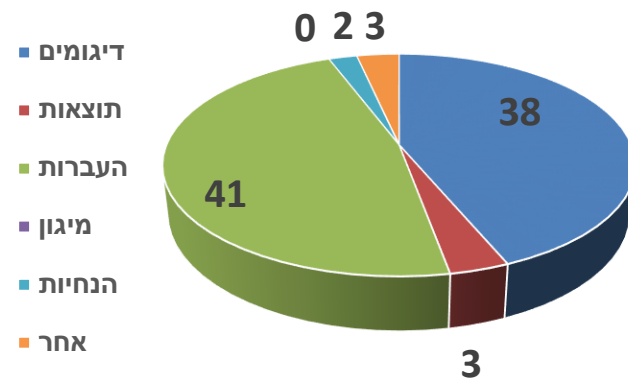


## העברות 41

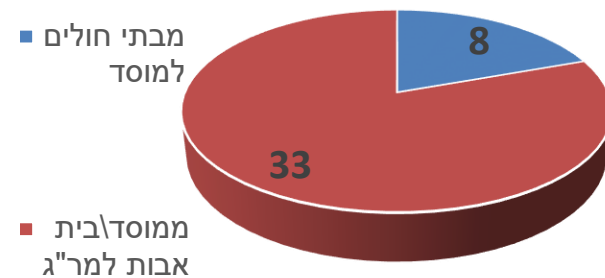

ממתינים ממוסד 0

ממתינים מבתי ח" 42

# תוכנית דגימות ליום ראשון 13.9.2020

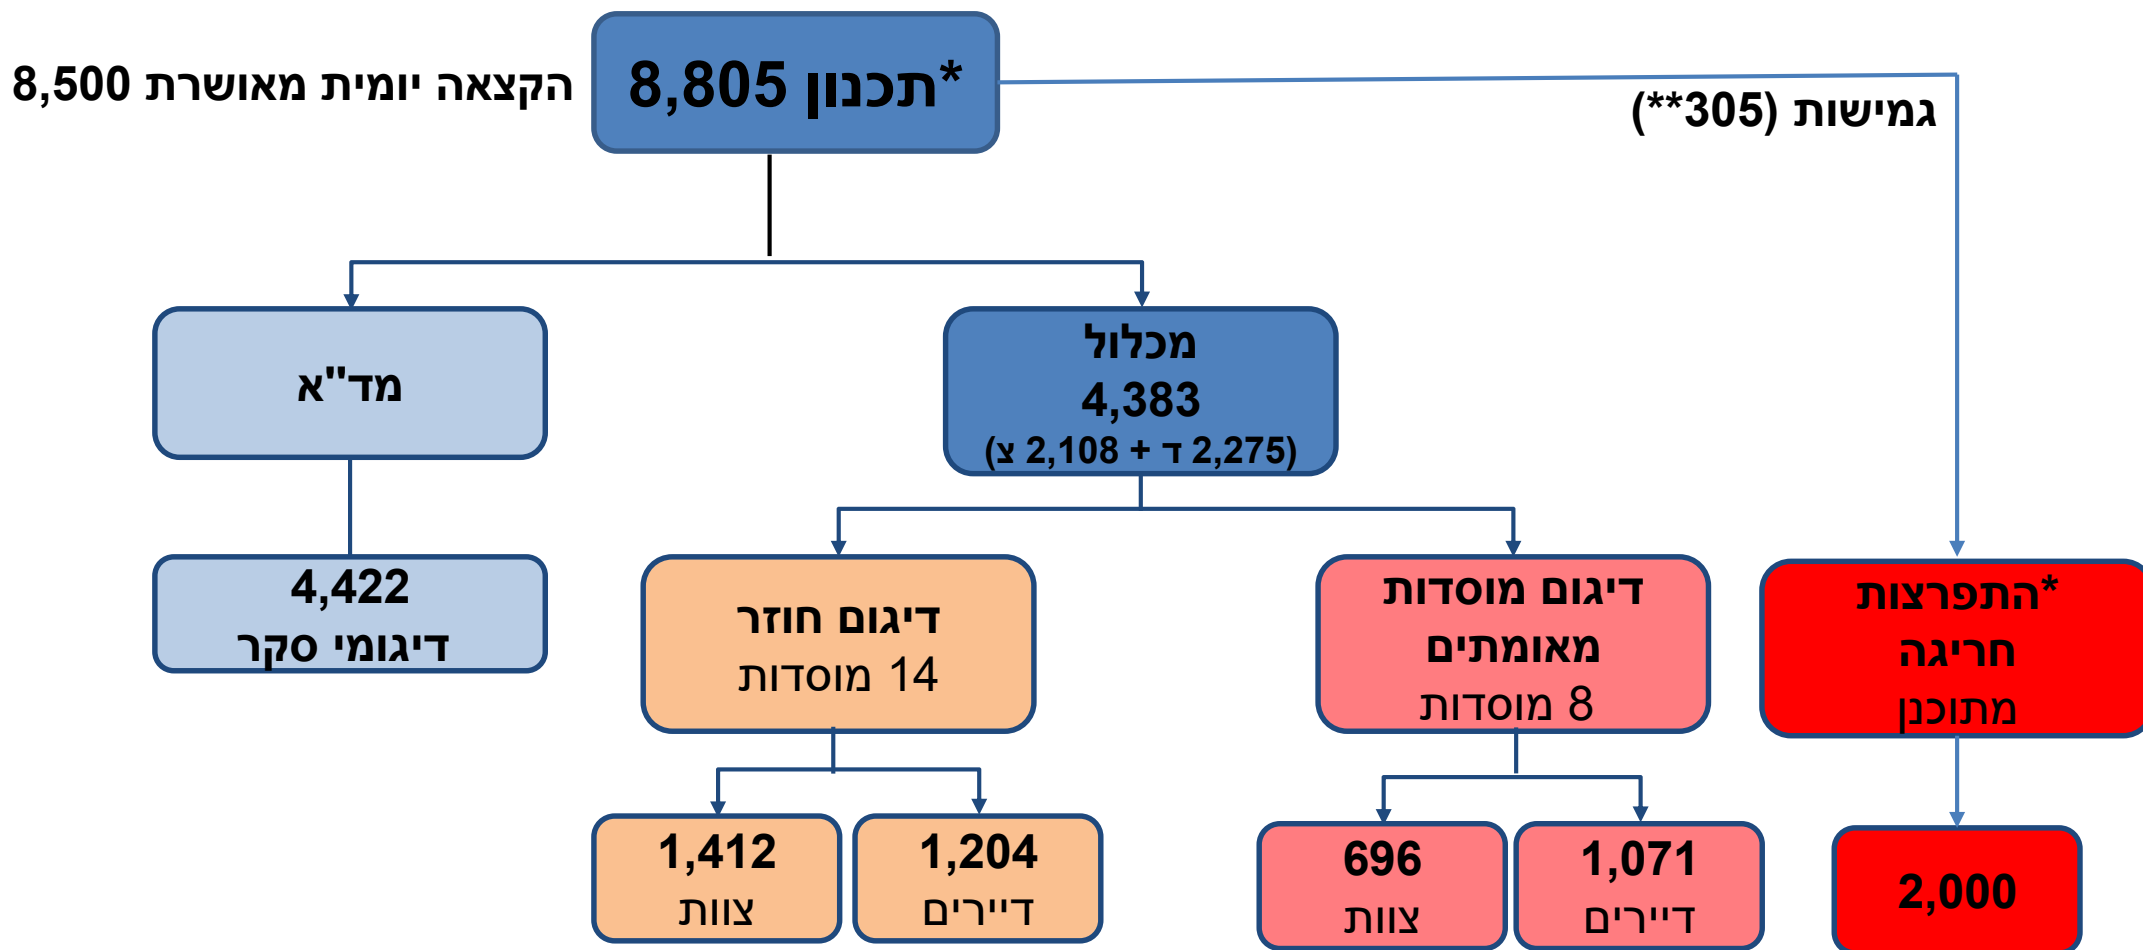

\* הקצאת חריגה להתפרצות 2,000

\*\*גמישות (305) – נתון זה נכון לשעה 20:00 בשעה 12.9.2020 ללא התפרצויות יום 13.9.2020