


## תפוסה מחלקות קורונה


שם מוסד/מר"ג	תקן מאושר	תפוסה*	יכולת קליטה
נוף חדרה	108	88	20
נאות התיכון	43	44	0
נאות המושבה	108	103	5
עמל טבריה	36	34	2
עמל בשרון רעננה	36	36	0
מרכז רפואי דורות	51	45	6
הרצוג	60	58	2
מרכז רפואי שהם	56	46	10
שמואל הרופא	30	27	3
הדסים בני ברק	36	26	10
בית בלב בת ים	45	36	9
צהלון	36	25	11
דושי-נצרת	72	ללא מענה	ללא מענה

### לוגיסטיקה

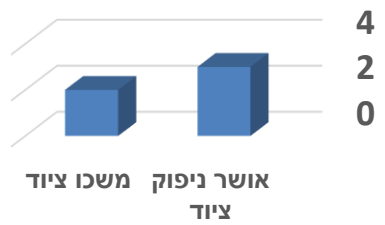

### פניות לחמ"ל 185

- דיגומים
- תוצאות
- העברות
- מיגון
- הנחיות
- אחר

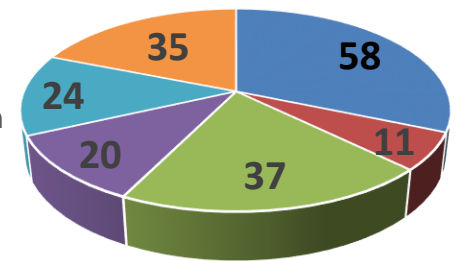

### דיגומים 12,467

14.09.2020

**בוצעו**  
**12,467**


**תכנון**  
**14,648**  
**מתוכם מכלול**  
**1,778**

15.09.2020

**תכנון סה"כ 9,000**  
**מתוכם 3,917 בקשת מכלול**

### העברות 37

- מבתי חולים למוסד
- מוסד/בית אבות למר"ג

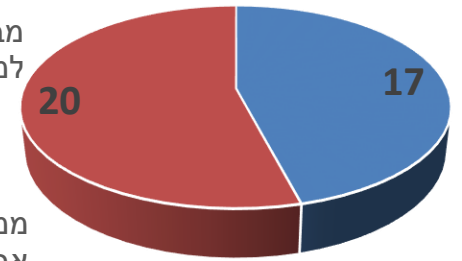


### נפטרים

3

ממתינים ממוסד 3

ממתינים מבת"ח 51

# תוכנית דגימות ליום שלישי 15.9.2020

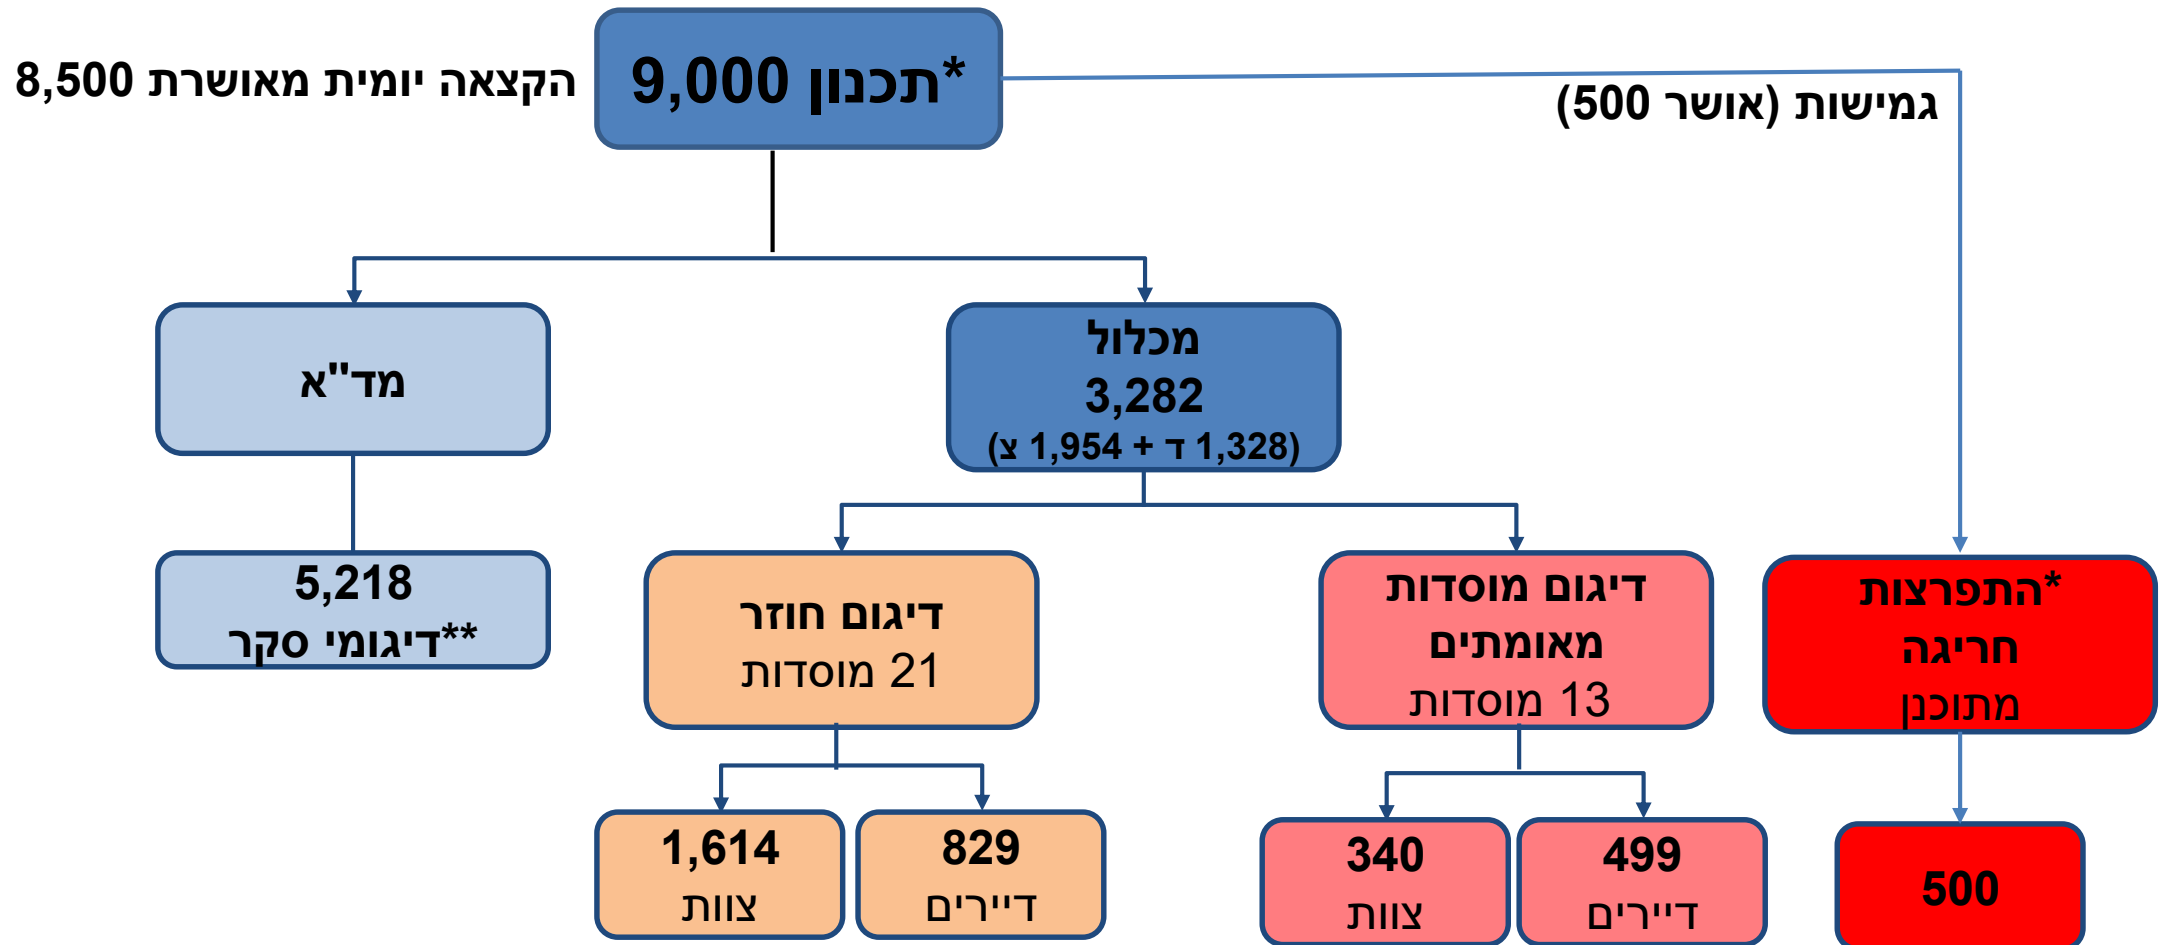

\* הקצאת חריגה להתפרצות עד 2,000 באישור מכלול מול בריאות הציבור

\*\* בתהליך העברת תכנון למכלול